



יציקה שניה-אחרי בדיקת האיטיות של הצעורות
ובצוע כל התקנים הדרושים, אך לא לפני 7 ימים
מגמר יציקה ראשונה

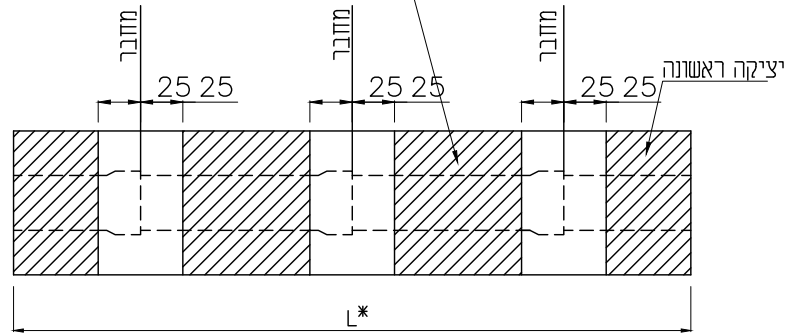


* L - יהיה באורך 1.0 מ' מכל צד של צנור המים במקרה של הצטלבות הקווים

עטיפת בטון סדר יציקות בטון


בד גאוטכני לא ארוג
במשקל 600 גר/מ"ר
דוגמאת אוונגרד או ש"ע

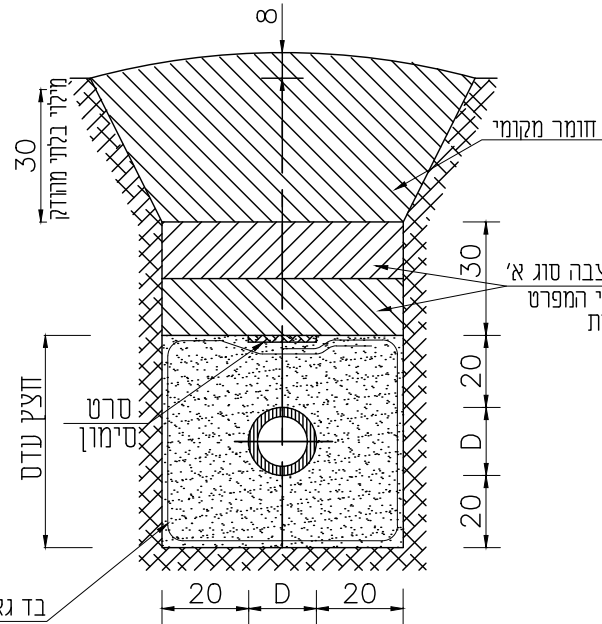



במי תהום

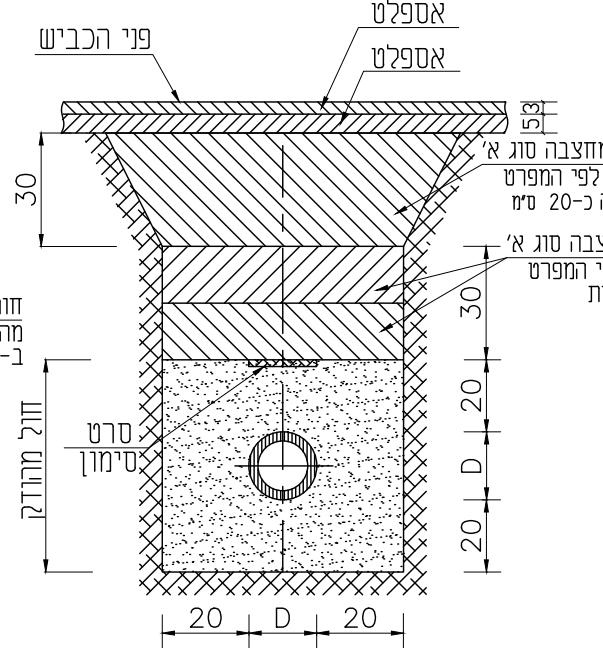


בתחום מסעת הדרך

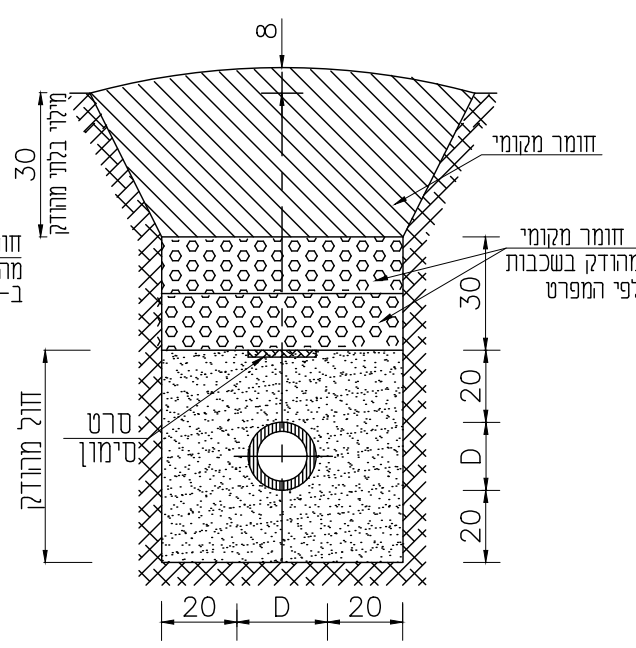

בשטח פתוח

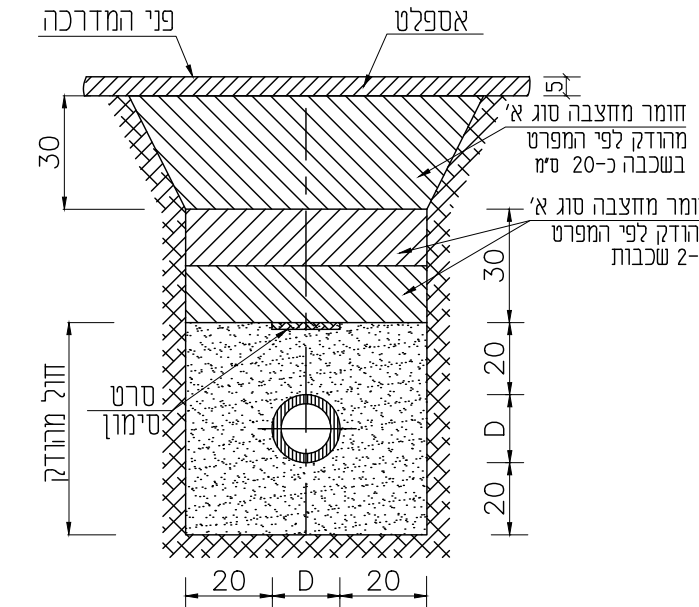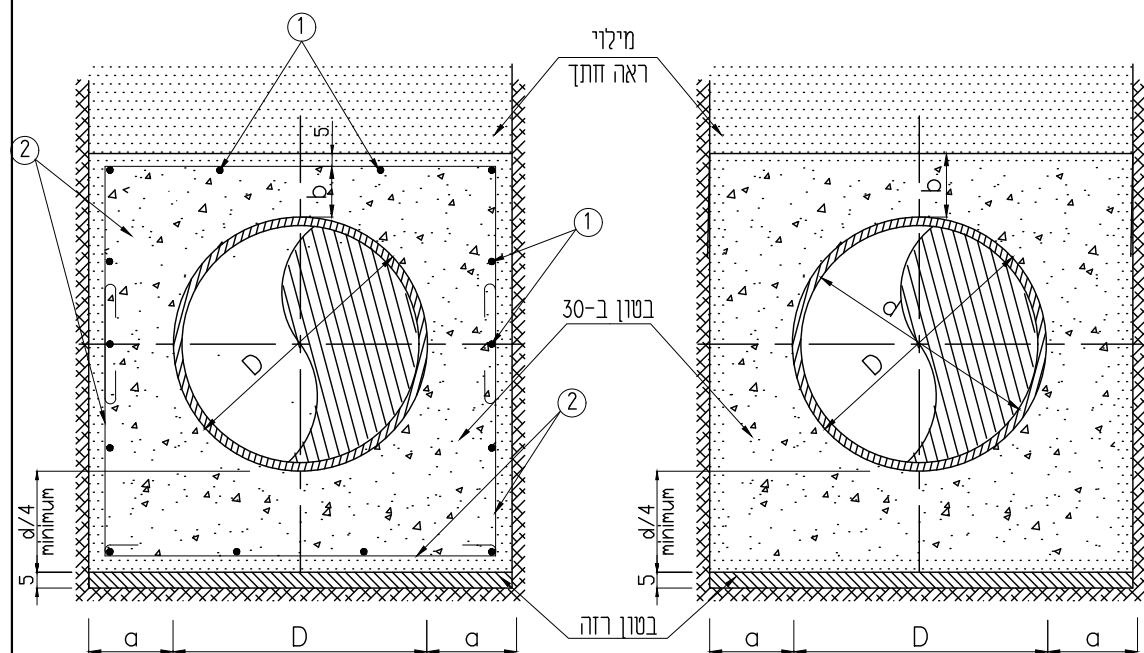

במדרכת אספלט

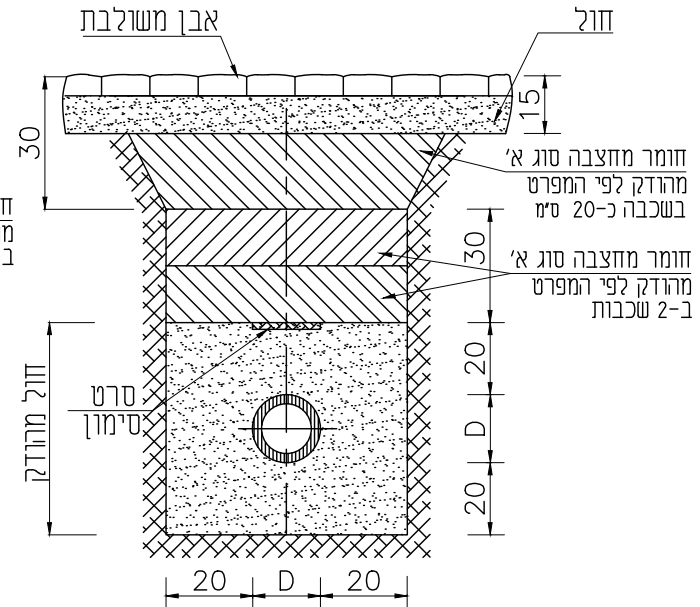

במדרכת אבן משולבת

עטיפת בטון מזוין

קוטר הצנור d"	a, ס"מ	b, ס"מ	①	②
6"-10"	15	15	Φ 10@20	Φ 10*10
12"-16"	20	15	Φ 10@20	Φ 10*13
18"-40"	25	20	Φ 10@20	Φ 10*25

עטיפת בטון

הערה:

- לא יבוצע סרט סימון
לקווי ביוב גרויטציוני.

	לעיון Information	
	למכרז Tender	
	לביצוע Execution	11.07.2021
No 3	מס' הדף	3
No 663-1	מס' התוכנית	1-663
Design director	תכנן	טניה
Designed by	שרטט	דניאל
Checked by	בקר	ר. ברז'יק
Date 24.01.2021	תאריך	
Scale	קנה	ללא קנה
File PRT3-aaala.dwg	קובץ	
Size of sheet	מידות הגליון	A3
ALWAYS THINK SAFETY.		
תל-אביב, רח' עמנואל 23, מיקוד: 67898 טל': 03-5622254 פקס': 03-5626696 WWW.Berejik.co.il E-mail: Office@Berejik.co.il		
המקום ניר גלים-בני דרום		
שם פרויקט קו סניקה וקווי גרויטציה איסוף לביוב אשדוד		
נושא הגליון חתכים בתעלות לצינור ועטיפת בטון		

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

