
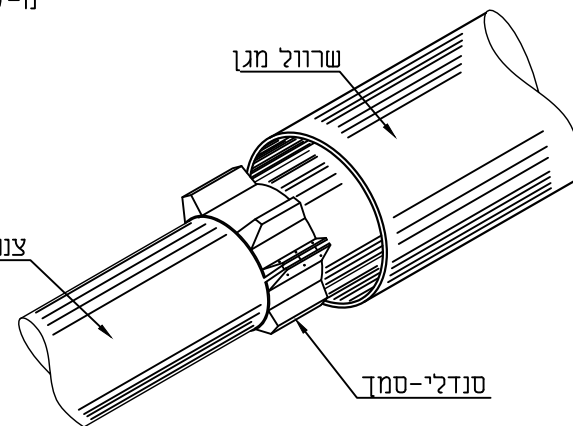
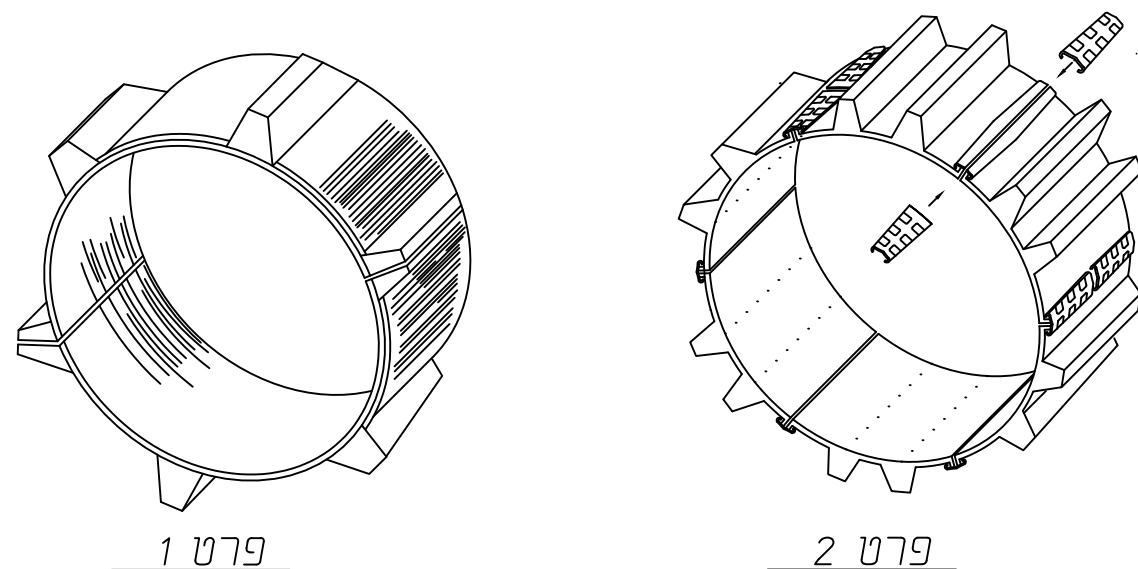


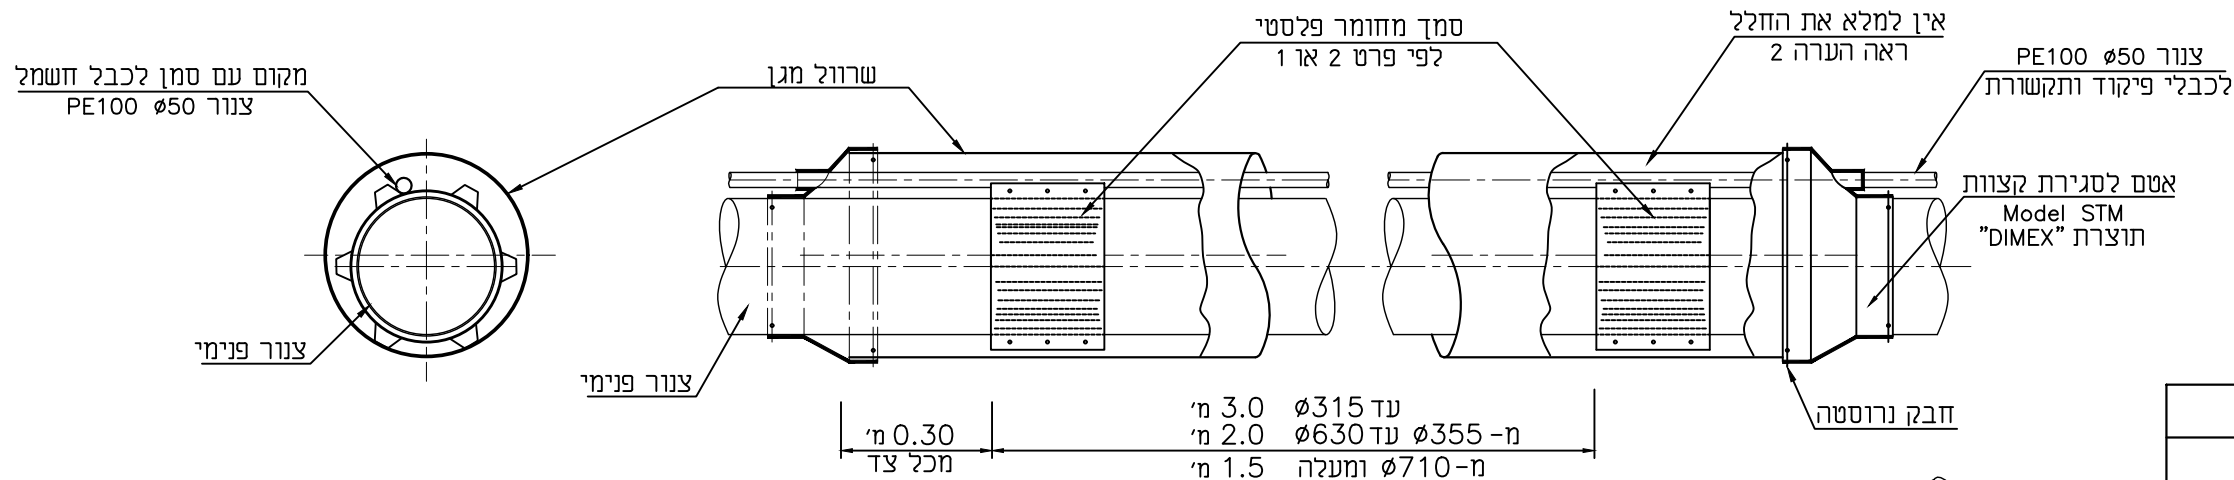

רשימת התאמה הצנור לשרוול מגן

צנור מושחל SDR13.6 ממ', Ø	שרוול מגן SDR11 ממ', Ø	מס' הבליטות בסמך
75-110	315	4
160-250	355	4
250	400	6
280	450	6
315	450	6
355	500	6
400	560	6
450	630	לפי הצעת יצרן התמיכות
500	710	
630	800	
710	900	
800	1000	
900	1200	
1000	1200	

קטרים קטנים עד 315 ובכלל שני סגמנטים
Type PA
תוצרת "DIMEX"

קטרים גדולים מ-355 עד 1200
מספר סגמנטים לפי הקוטר והצעת היצרן.
Type NMV
תוצרת "DIMEX"

הערות:

- קיימת אפשרות להזמין תמיכות מסגמנטים גמישים ללא חלקים מתכתיים (מתאימים לדרישות הגנה קטודית)
- אין למלא את החלל בין הצנור הפנימי וצנור המגן כמו כן אין לסתום את קצבות של צנור המגן, אלא בשרוול גומי המיועד.
- בכל מקרה יש לבדוק התאמת הסמכים המוזמנים לקוטר שרוול המגן.
- השרוול - מצנור "סופר" מריפלדקס PE100-RC
- רומי ושפועי הצנור יהיו בהתאם לחתכי האורך של הקו. קרקעית השרוול תותקן במרווח מתאים מהתחתית המתוכננת של הצנור.
- מחיר פרט החצייה כולל אספקה וביצוע על כל החומרים, האביזרים והצנור המושחל (בין שני הדרסרים כולל הדרסרים).

6.			
5.			
4.			
3.			
2.			
1.			
שיוני מס' / Revise No	חתימה / Signature	תאריך עדכון / Date Modify	
לעיון / Information			
למכרז / Tender			
לביצוע / Execution	11.07.2021	✓	

ברז'יק מהנדסים
BEREJIK ENGINEERING

תל-אביב, רח' עמינדב 23, מיקוד: 67898
טל': 03-562254 פקס: 03-5626696
E-mail: Office@Berejik.co.il
WWW.Berejik.co.il

המקום /
Place

שם פרויקט /
Project name

נושא הגליון /
Subject of drawing

מס' הדף /
No

מס' התוכנית /
No

תכנן /
Design director

שרטט /
Designed by

תאריך /
Date

קנה"מ /
Scale

מדידת הגליון /
Size of sheet

קובץ /
File

בקר /
Checked by