



חומר	שטח	כמות
בית אריזה	10	262.82
סריג	262.82	262.82

חומ"מ הערות:

- סוג הבטון ב-30 אלא אם צוין אחרת.
- כיסוי בטון על פלדת הזיון 5 ס"מ נוס, אלא אם צוין אחרת בתכנית.
- פלדת הזיון היא פלדה מצוקעת כפי ת"י 4466 תנע 3.
- הסרו עכיו ינופפו את מוטות פלדת הזיון יהיה במסר המינימלי הנדרש בתי" 466 חלק ו: סבכה 7.1 עבור ווי עיגול באורך עד 50 ס"מ.

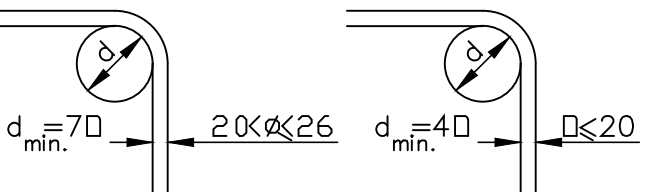

- עבור כל כיפוף אחר.




- מידות של מוטות הזיון הינו מידות חוץ לאחר הכיפוף.
- חיפה של מוטות המוגדרים ע"י מ"א תהיה לסירוגין- לא יותר מ-50% במחר אחר.
- אורך החפיפה 60ס
- בחיפה בין מוטות יהיה חפיפה נמו בין מוטות המוגדרים 35 מ"מ בפחות ולא יותר מ-40.
- שם כבי אסור להצמיד מוטות המוגדרים בחפיפה.
- פני בטון בתפרי הפסקת יציקה יחוספסו חיטב כעומק 7 מ"מ, ינוטו ממי צמנט ומוטות פלדת הזיון ינוטו בנוטון. סמך יציקת השלב השני יש להמרח כומינית 340-ד"בנס של להמרח או שלע על הבטון היצוק בשלב הראשון ויחוספו לבטון בכמות של 5% ממשקל הצמנט כפי הוראות היצון. אין לשנות מידות או צורת התמונים בתכנית
- מבני נקבל את אישור המנהל.
- המבני אחראי להכנתו. על כל טעות או אי התאמה במידות יש להודיע מיד להמנהל.
- כל המספוט הכסותים יהיו מספוט להכידים נטיים
- זיון תחתון ועליון מינימלי, בכל כיוון מצולע 8 מ"מ כל 20 ס"מ.
- זיון הרצפה בחתום הממיד כפי תוכנית שאושר ע"י הג"א.


אין לבצע עבודות בממיד של קדיחות לאחר השלמת כל הבידיקות

חישוב ספיקת אדיר מסונן למערכת סינון ואיוורור במחיצ	
שטח חתן פנים חוצע- 4.58*2.20+3.00*0.48=11.52	
נפח חתן לחישוב 11.52*3.50=40.32	
קיבולת האשנים לחצי- 11.52	28
(0.4 מ"ר לאדם) 0.4	
(4 חזק איר חסותן לטעה לאדם)	
ספיקה נדרשת- 6*28=168	
אדיר חזק	אש

חתך א-א'

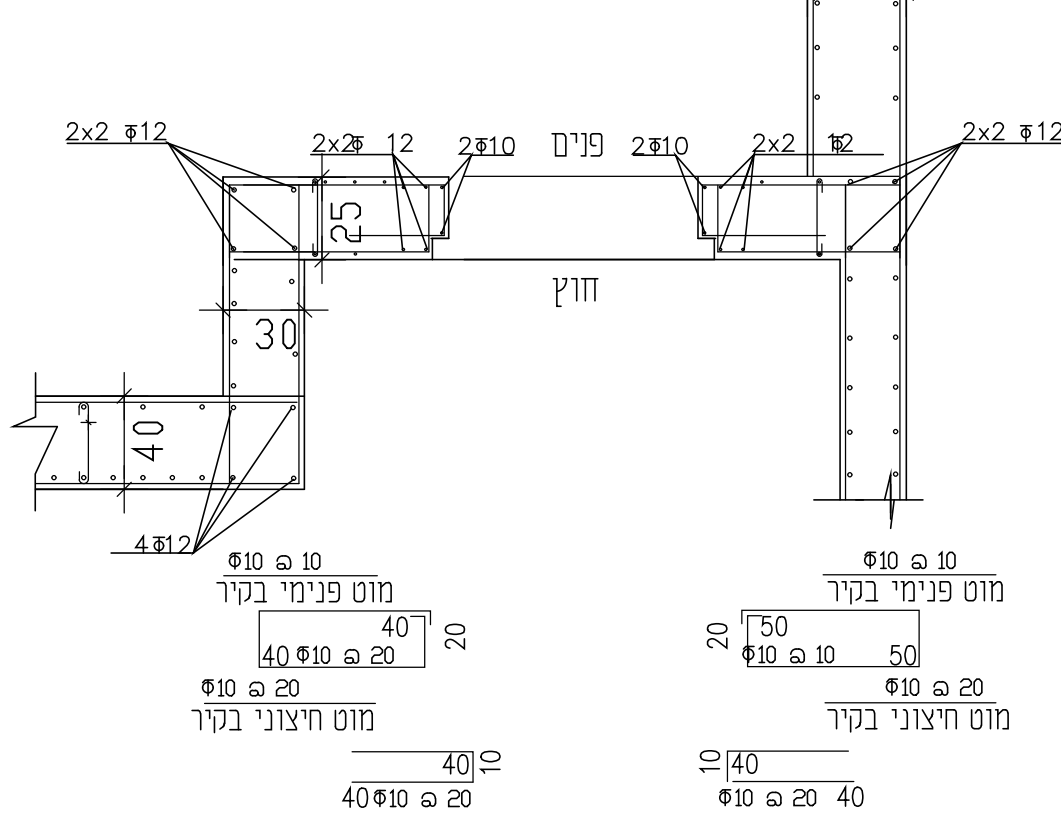


חתך ב-ב'

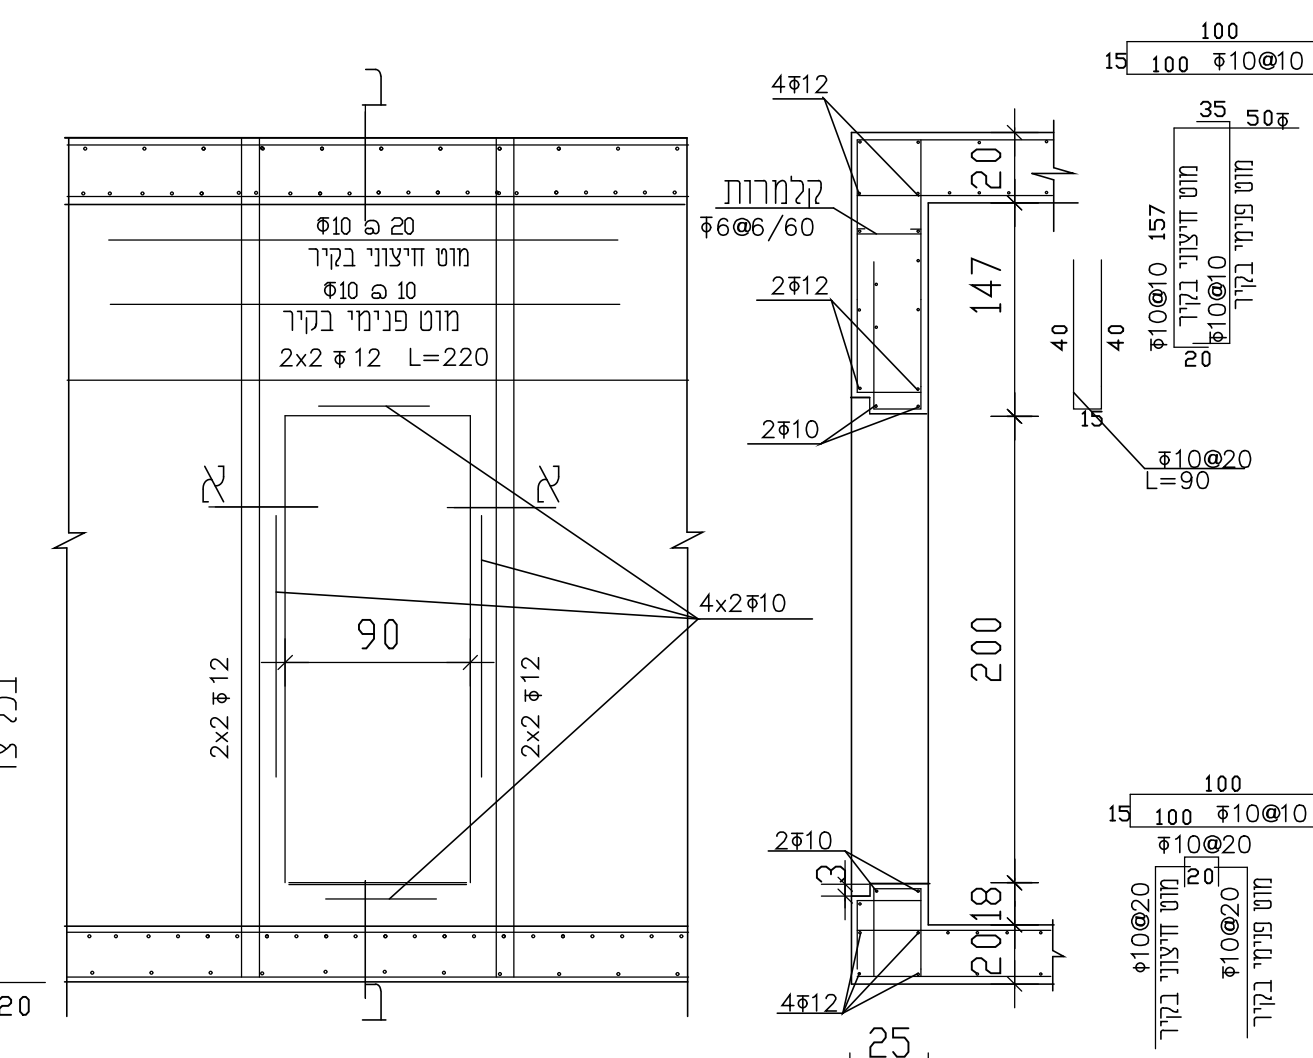


פרט זיון מסביב לדלת

ג-ג'

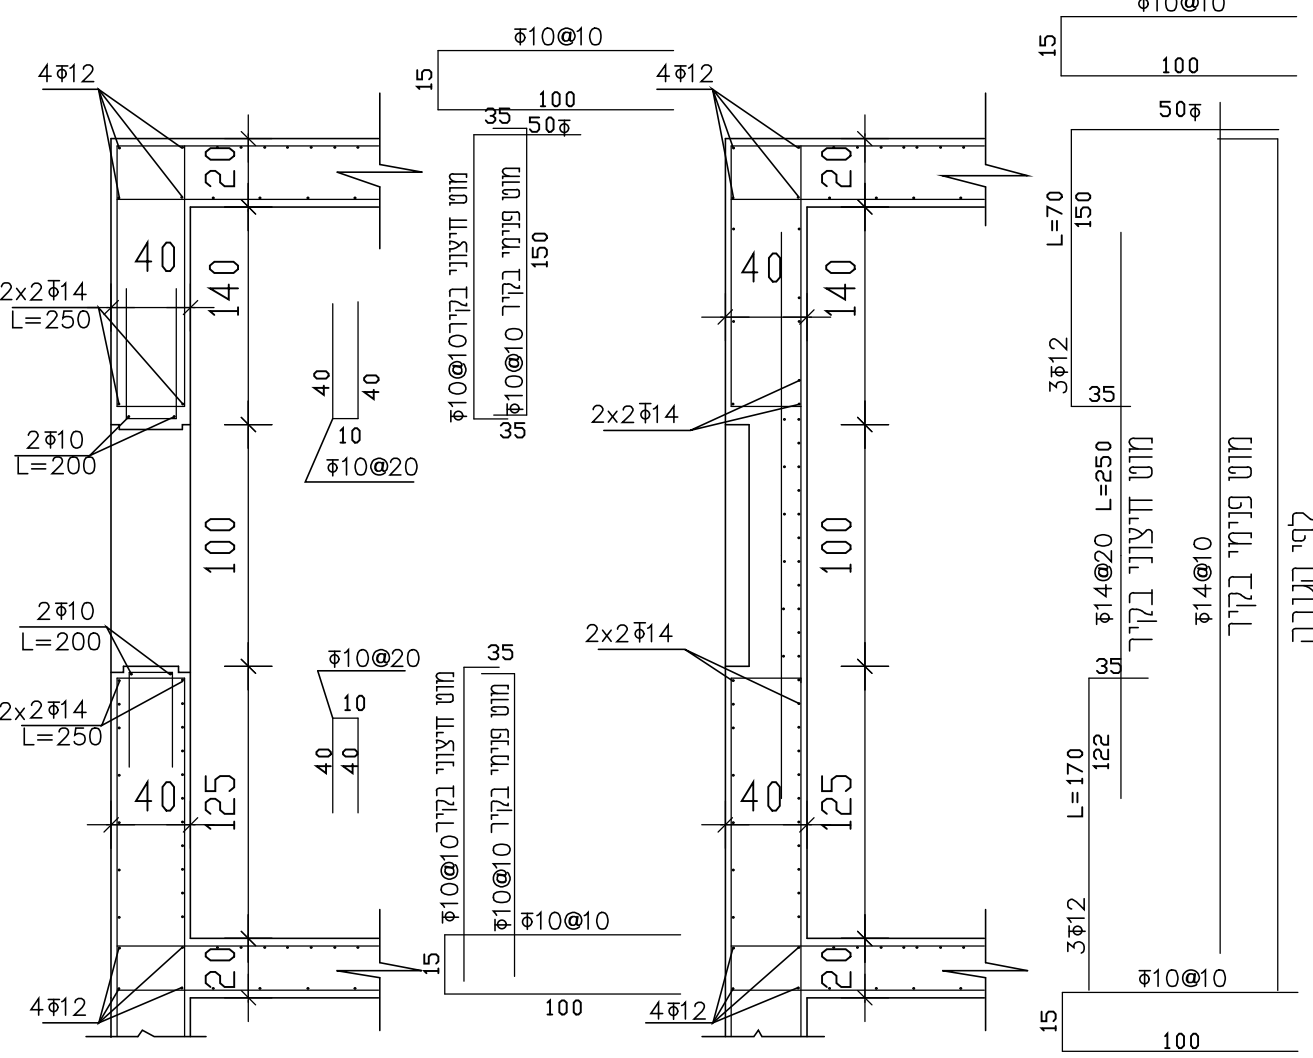


חתך ב-ב'


פרט פתח לחולון חד כנפי

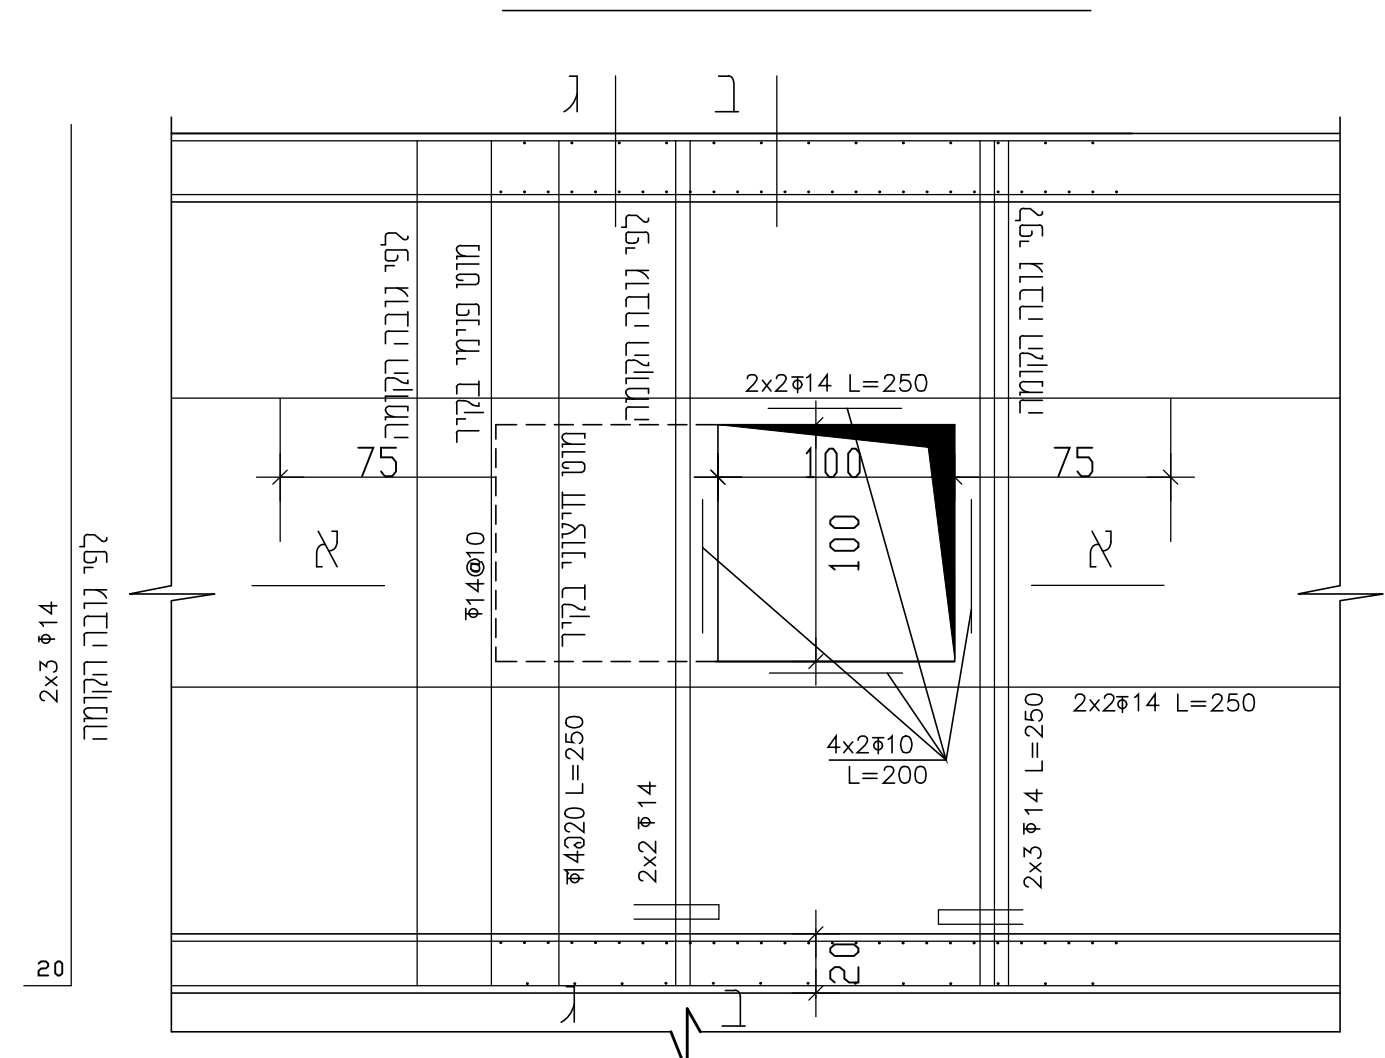


פרט ריתום אופקי בקירות בעובי

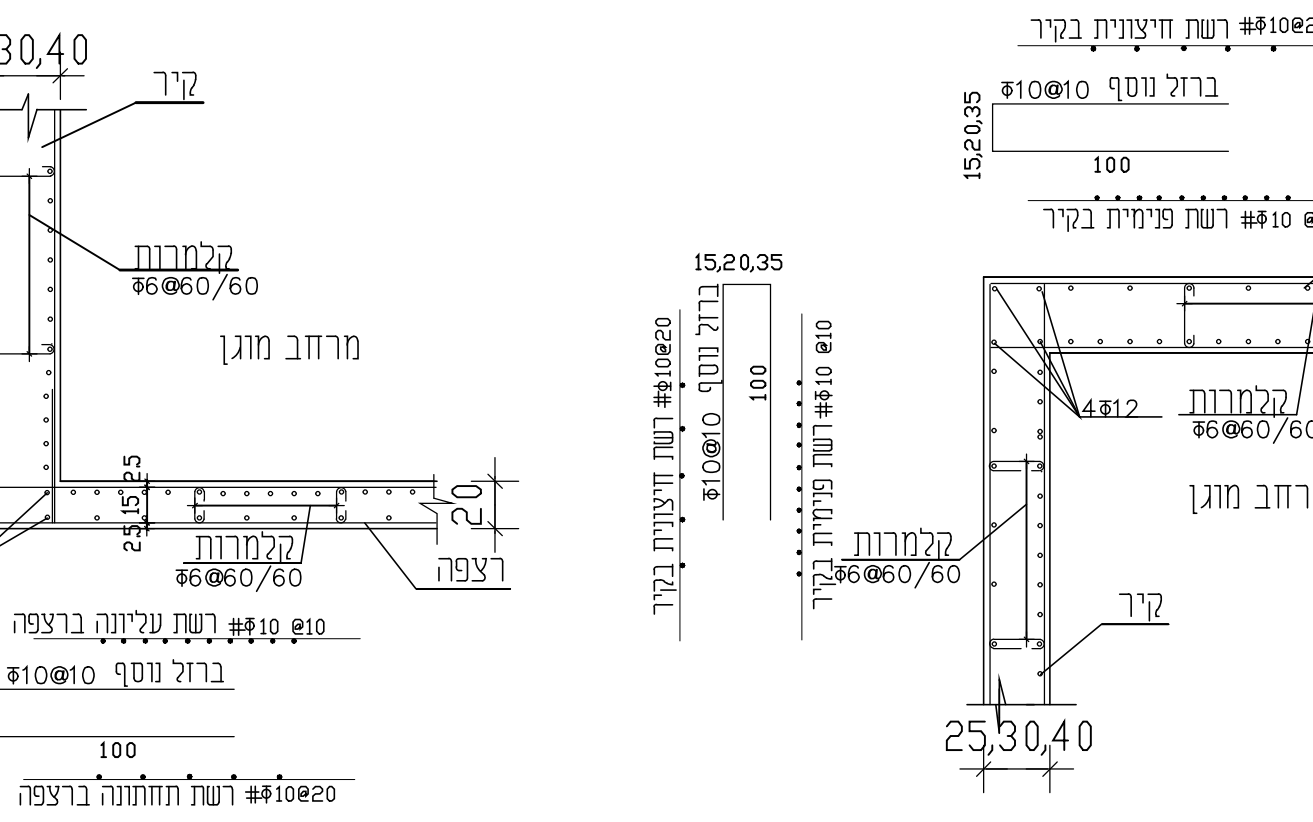

פרט ריתום אנכי בין רצפה לקיר

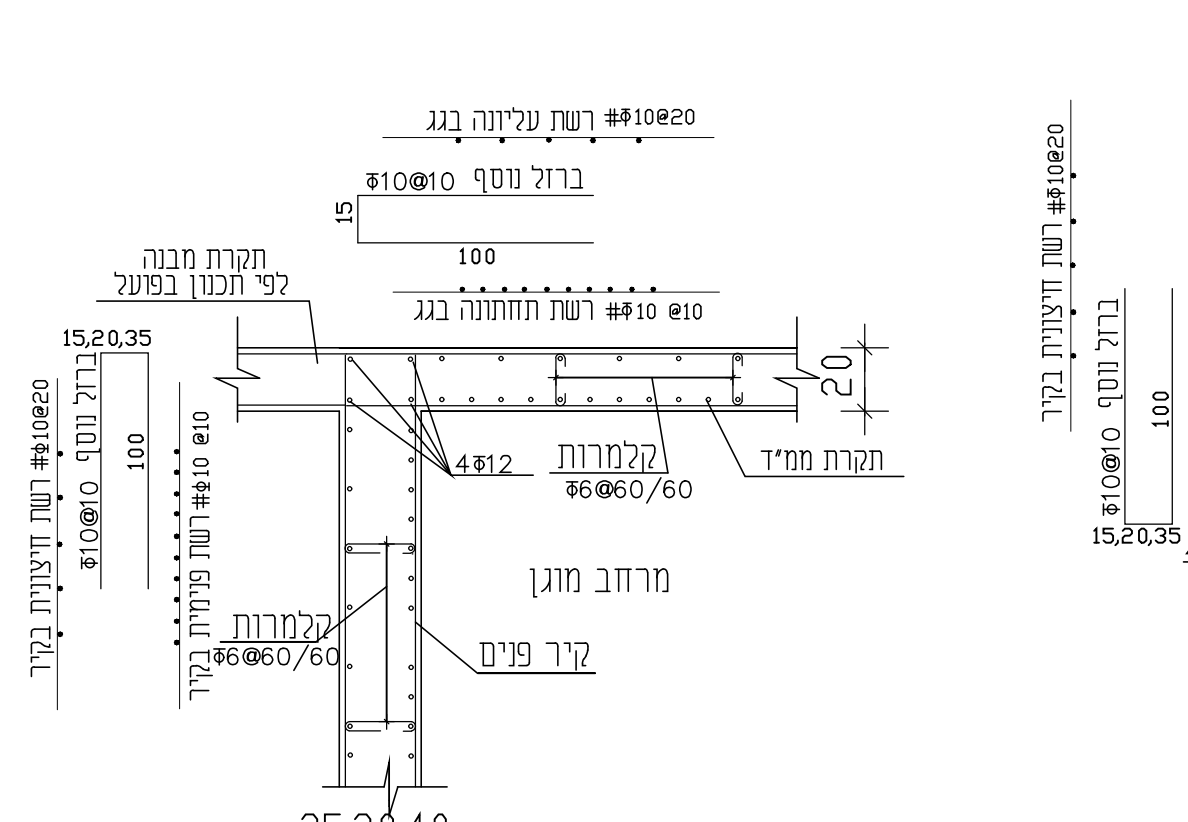

פרט ריתום אנכי בין קירות לגג

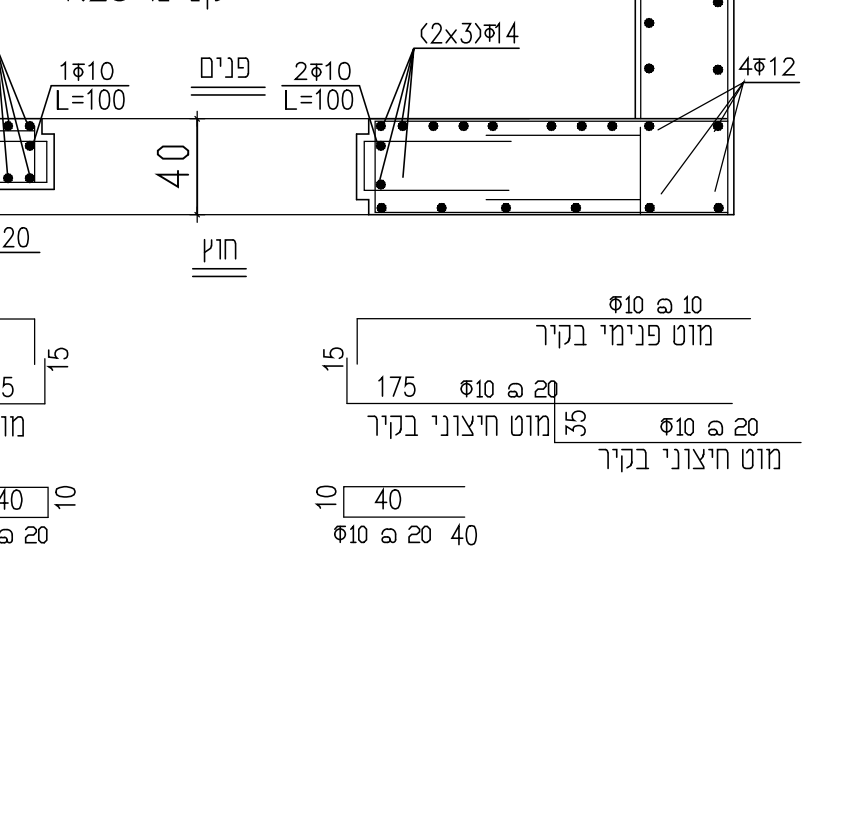

חתך א-א'

